



מה המ.צ.ב.!? - מיפוי צרכי בטיחות מחט בערימת שחט

ניהול מניעה וטיפול בגין דקירה וחפצים חדים

מרצה: צבי איזנמן M.Sc




1



בס"ד סיכוני הדקירה בשירותי בריאות כללית

נפילות

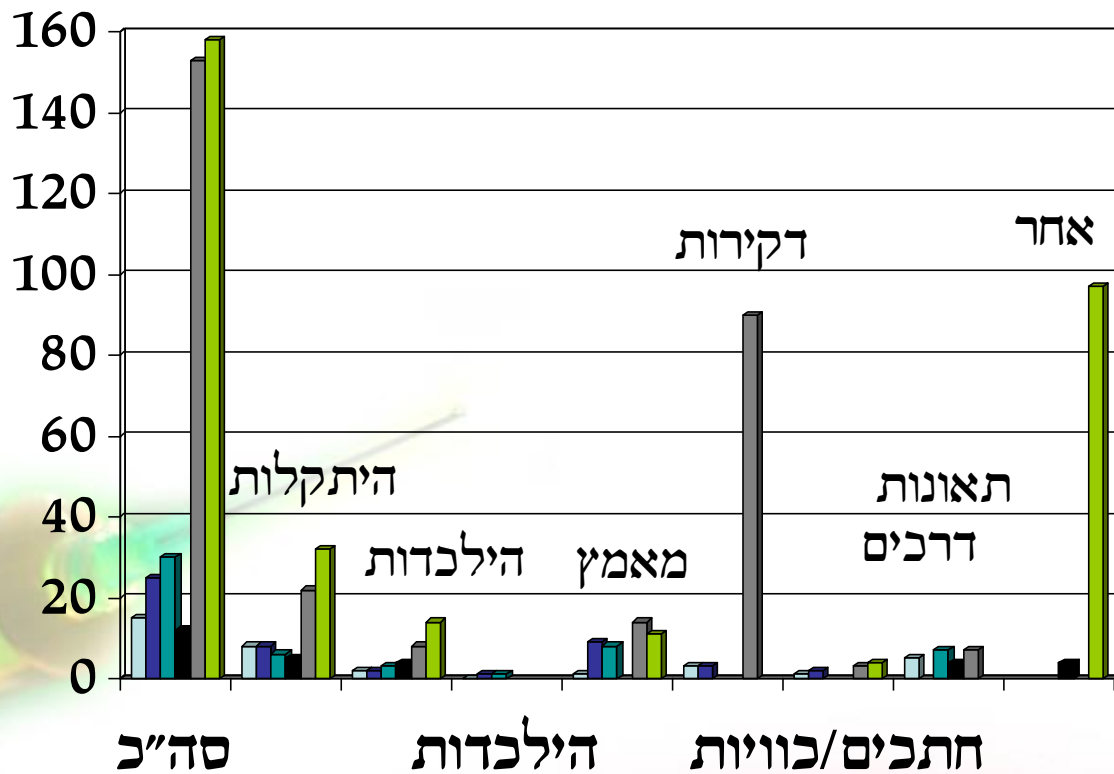

- 1 - בית חולים
- 2 - בית חולים
- 3 - בית חולים
- 4 - בית חולים
- 5 - בית חולים
- מרפאות



2. זיהוי הסיכון - נתונים

בס"ד


זיהוי והערכת המ.צ.ב.

(לפי אדם, משימה ציוד סביבה)


אוכלוסיות נפגעים – ארה"ב (ישראלי 1998) מתוך 52 מקרים:

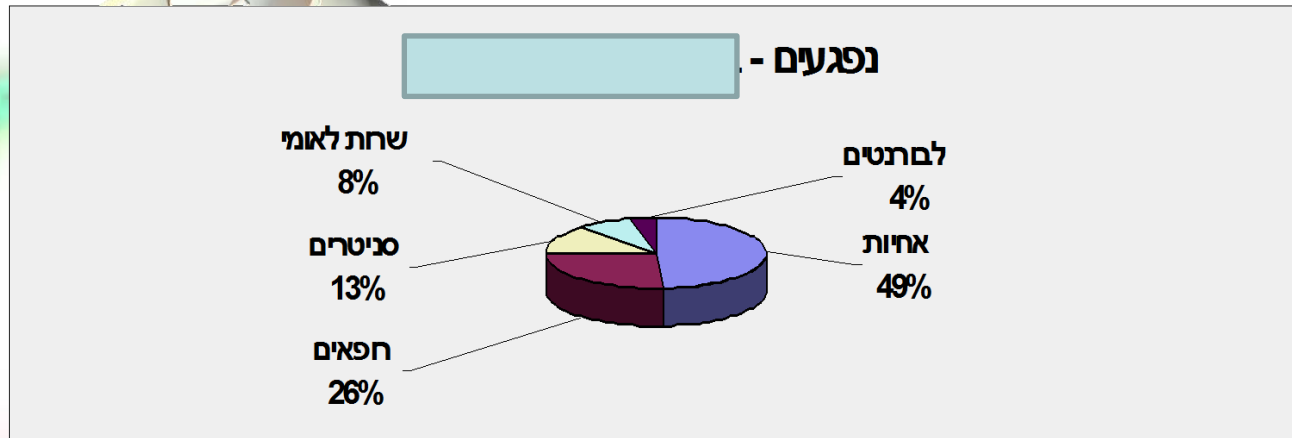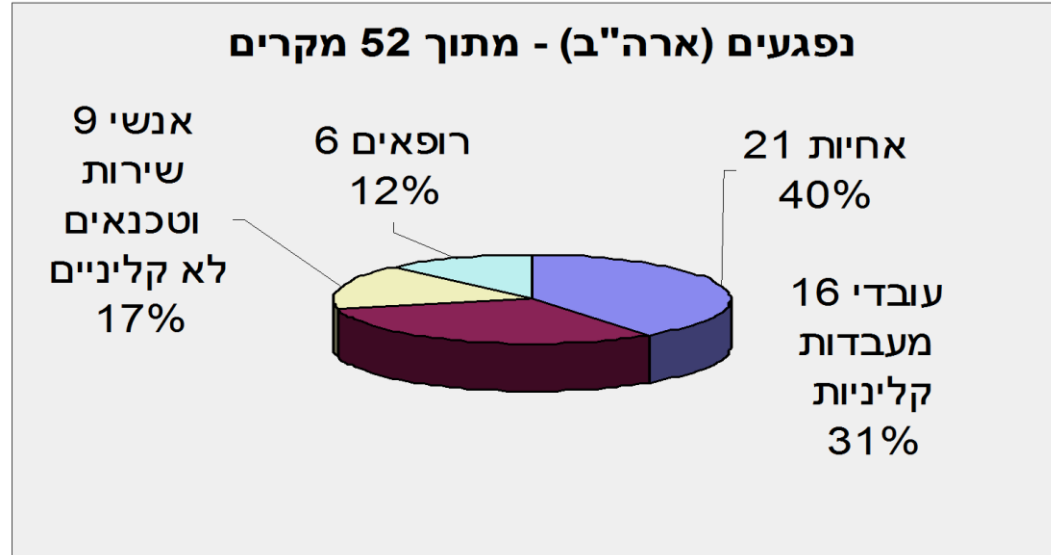

משימות שכיחות

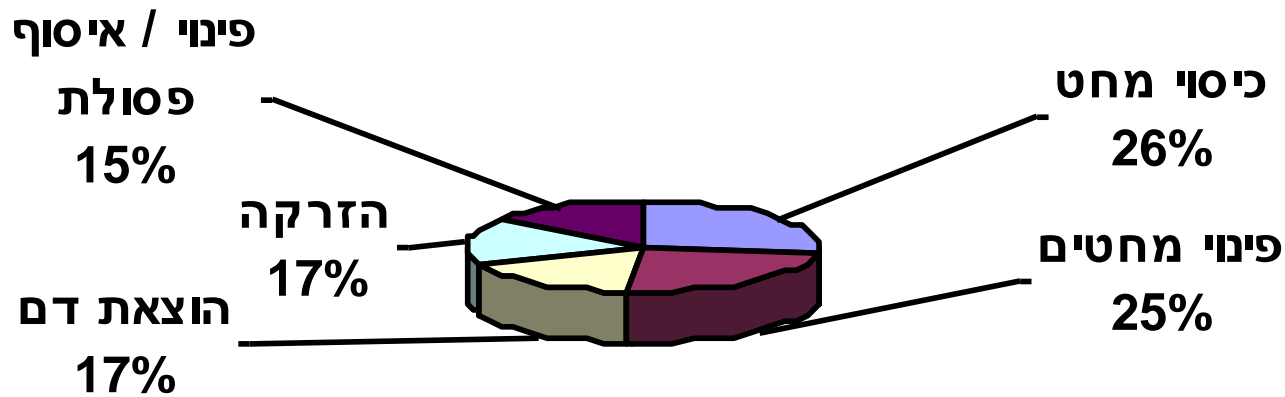

פגיעות ע"פ משימות

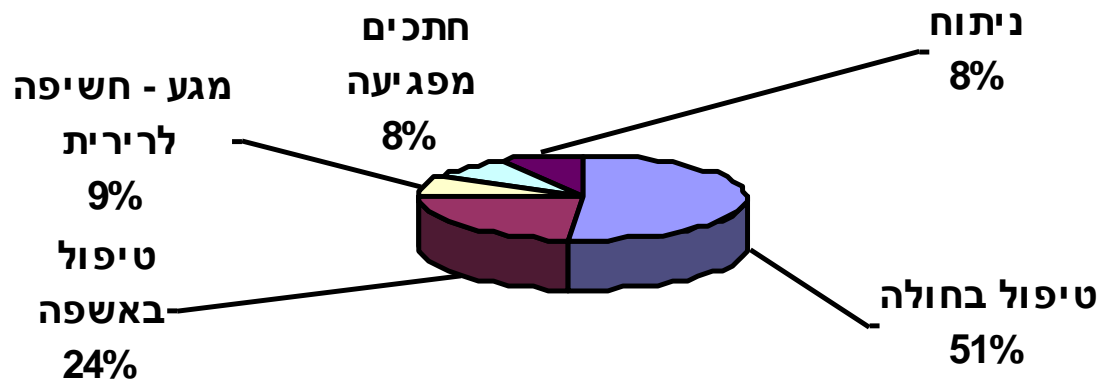

איפיון הסיכון

הסיכון להדבקה ב-HIV הוא 0.38% לעומת:
 (ד"ר ישראלי, Center Disease Control):
 - שיעור הדבקות HBV – 30%
 - שיעור הדבקות HCV – 2%
 - שיעור הדבקות HIV – 0.3%

•משימה: (ישראל 1998)

- 30% ממקרי הדקירה מתרחשים בעת שינוע המחטים ומכליהן בין בעבודה בין באשפתות (למרות איסור פעולת הריקון)

•בין הגורמים לדקירות (ג'רסי 1999):
 •משימה:

•סוג הפעילות, תנאי עבודה,
 •רמת אימון ומיומנות עובדים,
 •ציוד: חומר, מבנה הציוד הרפואי, כשל בציוד,
 •סביבה:

•מאפייני יום הדקירה,
 •עומס מחלקה (50% מהחלקות דווחו כעמוסות),
 •תרבות ארגונית ואוירה בטיחותית,
 •פיקוח נהלים



בס"ד 3. עיצוב תכנון וניהול התמודדות בטוחה

- עקרונות מניעה - לפני

כללי – לפני (הנחיות CDC)



רחיצת ידיים (לפני, תוך, אחרי) וייבוש עם מפיות נייר חד-פעמיות בתחילת יום עבודה, לפני מגע דם/הפרשות של החולה, בתום הטיפול בחולה, בסיום יום העבודה

רחיצת ידיים

כפפות

לא סטריליות בכל מגע עם דם, נוזלי גוף הפרשות ועור לא שלם יש להחליף כפפות בין חולה לחולה (עטיית הכפפה אינה תחליף לרחיצת ידיים) במקרה פעולה פולשנית ו/או חומר ידוע כמזוהם באיידס או דלקת כבד יש להשתמש ב - 2 זוגות

- החלפת כפפות על כל חשד – קריעה או זיהום
- המנעות ממגע עם הכפפות עם: ריריות עיניים, אף, פה ועור.

מסכה ומשקפי מגן

מסכה ומשקפי מגן על הפנים עיניים אף ופה (זהירות מנתזים)
סינר בלתי חדיר לנוזלים למניעת לכלוך המדים
מכלים לאיסוף מחטים וחפצים חדים מזוהמים – מילוי עד 3/4

סינר

מיכל






נהלים בינלאומיים (ישראלי 1998) – עיקרים (נספח א)



מחטים, מזרקים וכל פריט ציוד חד
נחשבים כמזהמים בכוח ויש לסלקם
למיכל מוגן דקירות – בעל פתח רחב
אין למלא את המיכל עד גדותיו אלא עד
 $\frac{3}{4}$

אין לכסות את המחט בנדון, לקפל או
לנתק מהמזרק

במקרה דקירה יש לזרז הוצאת דם ע"י
"שואב ארס" ולא ע"י מציצה

- 
- 
- 
- 



מספרי טלפון



כונן למחלות זיהומיות בי"ח בילינסון ע"פ לוח כונניות
חודשי שבחדרי המיון היחידה לבקרת זיהומים

7728 או 6993
2476



6771 או 6774
2474 או 2352

בילינסון
השרון

מעבדה מיקרוביולוגית

בילינסון

השרון

